

CJ シリーズ DeviceNet 接続ガイド 株式会社アイエイアイ コントローラ編 (形 SCON-CA)

目次

1. 関連マニュアル.....	1
2. 用語と定義.....	2
3. 注意事項.....	3
4. 概要.....	4
5. 対象製品と対象ツール.....	4
5.1. 対象製品.....	4
5.2. デバイス構成.....	5
6. 接続手順.....	7
6.1. ユニット設定例.....	7
6.2. 作業の流れ.....	8
6.3. アイエイアイ製コントローラの設定.....	9
6.4. マスタユニットの設定.....	16
6.5. 設定転送と接続状態確認.....	27
7. 初期化方法.....	37
7.1. マスタユニット.....	37
7.2. アイエイアイ製コントローラ.....	37
8. 改訂履歴.....	38

1. 関連マニュアル

本資料に関連するマニュアルは以下のとおりです。

Man.No.	形式	マニュアル名称
SBCA-349	形 CJ2H-CPU6□ 形 CJ2M-CPU□□	CJ シリーズ CJ2 CPU ユニット ユーザーズマニュアル ハードウェア編
SBCA-350	形 CJ2H-CPU6□ 形 CJ2M-CPU□□	CJ シリーズ CJ2 CPU ユニット ユーザーズマニュアル ソフトウェア編
SCCC-308	—	DeviceNet ユーザーズマニュアル
SBCD-314	形 CS1W-DRM21-V1 形 CJ1W-DRM21	CS/CJ シリーズ用 DeviceNet ユニット ユーザーズマニュアル
SBCA-337	—	SYSMAC CX-Programmer オペレーションマニュアル
SBCA-347	—	SYSMAC CX-Integrator オペレーションマニュアル
MJ0243	形 SCON-CA	株式会社アイエイアイ SCON-CA コントローラ 取扱説明書
MJ0256	形 ACON 形 PCON 形 SCON-CA	株式会社アイエイアイ DeviceNet 取扱説明書
MJ0155	形 RCM-101-MW 形 RCM-101-USB	株式会社アイエイアイ RC 用パソコン対応ソフト 取扱説明書

2. 用語と定義

用語	説明・定義
マスタ/スレーブ	<p>マスタは DeviceNet の通信を管理するユニットです。</p> <p>複数のスレーブに対して出力データを送信し、スレーブから入力データを受信します。</p> <p>スレーブはマスタから送信される出力データを受信し、マスタに入力データを送信します。</p> <p>マスタは DeviceNet システムには 1 台以上必要です。</p>
EDS ファイル	DeviceNet スレーブ機器の入出力チャネル数や DeviceNet 経由設定可能なパラメータの書かれたファイルです。
ノードアドレス (MAC ID)	DeviceNet 回線に接続されたユニットを区別するためのアドレスです。DeviceNet では MAC(Media Access Control)層の ID をノードアドレスとして使用しているため、ノードアドレスと MAC ID は同じ意味になります。
軸番号	コントローラをシリアル通信で 2 台以上リンク接続する場合は、コントローラごとに重ならない番号に設定します。ホスト側に一番近いコントローラを「0」にして順次「1」「2」「3」・・・「E」「F」と設定します。
動作モード	動作モードは 0~8 (0: 工場出荷時の初期設定) の 9 種類の中から選択できます。選択したモードにより占有するバイト数や機能が変わります。
PIO パターン	動作モードをポジションモードとした場合の位置決め点数と入出力機能を 6 種類のパターンとして定義しています。

3. 注意事項

- (1) 実際のシステム構築に際しては、システムを構成する各機器・装置の仕様をご確認のうえ、定格・性能に対し余裕を持った使い方をし、万一故障があっても危険を最小にする安全回路などの安全対策を講じてください。
- (2) システムを安全にご使用いただくため、システムを構成する各機器・装置のマニュアルや取扱説明書などを入手し、「安全上のご注意」「安全上の要点」など安全に関する注意事項を含め、内容を確認の上使用してください。
- (3) システムが適合すべき規格・法規または規制に関しては、お客様自身でご確認ください。
- (4) 本資料の一部または全部を、オムロン株式会社の許可なしに複写、複製、再配布することを禁じます。
- (5) 本資料の記載内容は、2012年10月時点のものです。
本資料の記載内容は、改良のため予告なく変更されることがあります。

本資料で使われているマークには、次のような意味があります。



安全上の要点

製品を安全に使用するために実施または回避すべきことを示します。



使用上の注意

製品が動作不能、誤動作、または性能・機能への悪影響を予防するために実施または回避すべきことを示します。



参考

必要に応じて読んでいただきたい項目です。

知っておくと便利な情報や、使用するうえで参考となる内容について説明しています。

著作権・商標について

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

DeviceNet は、ODVA(Open DeviceNet Vendor Association)の商標です。

本資料に記載されている会社名および製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

4. 概要

本資料は、株式会社アイエイアイ（以下、アイエイアイ）製コントローラ（形 SCON-CA）をオムロン株式会社（以下、オムロン）製 DeviceNet マスタユニットに接続する手順とその確認方法をまとめたものです。

具体的には、「6. 接続手順」で記載している DeviceNet 設定を通して、設定手順と設定時のポイントを理解することにより、簡単に DeviceNet 接続することができます。

5. 対象製品と対象ツール

5.1. 対象製品

接続を保証する対象機器は以下のとおりです。

メーカー	名称	形式	バージョン
オムロン	DeviceNet ユニット（マスタ）	形 CJ1W-DRM21	5.2 項で記載したバージョン以降
オムロン	CJ1 シリーズ CPU ユニット CJ2 シリーズ CPU ユニット	形 CJ1□-CPU□□ 形 CJ2□-CPU□□	
アイエイアイ	コントローラ	形 SCON-CA-□-DV-□	
アイエイアイ	ロボシリンダ 単軸ロボット	—	



参考

本資料は機器の通信接続確立までの手順について記載したものであって、機器個別の操作や設置および配線方法に関しては記載しておりません。

上記製品（通信接続手順以外）の詳細に関しましては、対象製品の取扱説明書を参照するか、機器メーカーまでお問い合わせください。

（株式会社アイエイアイ <http://www.iai-robot.co.jp/>）

上記連絡先は、本資料作成時点のものです。最新情報は各機器メーカーにご確認ください。



参考

コントローラに接続可能な機器に関しましては、機器メーカーまでお問い合わせください。

（株式会社アイエイアイ <http://www.iai-robot.co.jp/>）



参考


接続を保証する対象機器のバージョンは、5.2 項に記載されたバージョン以降になります。

5.2 項にバージョンが記載されていない機器は、機器のバージョン管理していないものやバージョンによる制限がないものになります。

5.2 項に記載されていない接続対象機器を使用する場合は、記載されている機器と同等のバージョンを使用してください。

5.2. デバイス構成

本資料の接続手順を再現するための構成機器は以下のとおりです。

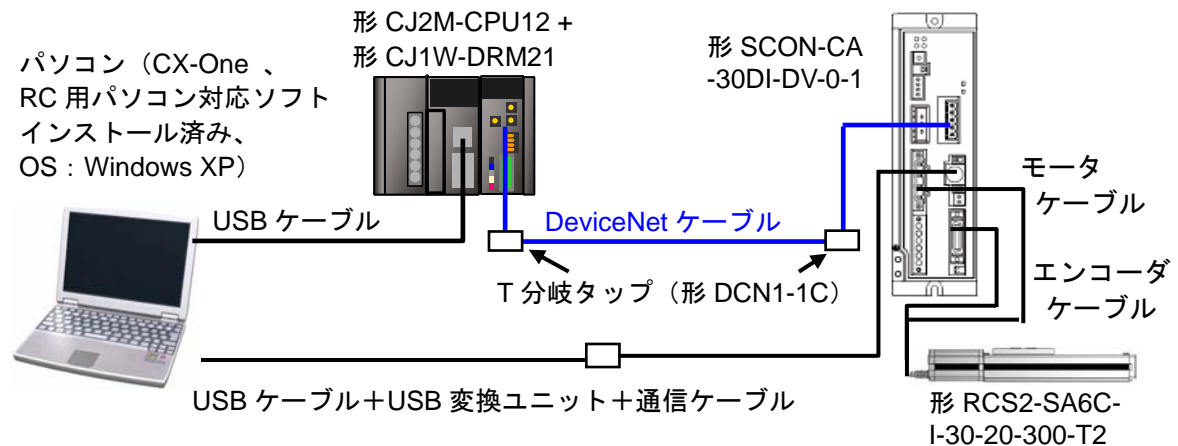

メーカ	名称	形式	バージョン
オムロン	DeviceNet ユニット (マスタ)	形 CJ1W-DRM21	Ver.1.3
オムロン	CPU ユニット	形 CJ2M-CPU12	Ver.2.0
オムロン	電源ユニット	形 CJ1W-PA202	
オムロン	DeviceNet ケーブル	形 DCA1-5C10	
オムロン	T 分岐タップ	形 DCN1-1C	
オムロン	CX-One	形 CXONE-AL□□C-V4 /AL□□D-V4	Ver.4.xx
オムロン	CX-Programmer	(CX-One に同梱)	Ver.9.32
オムロン	CX-Integrator	(CX-One に同梱)	Ver.2.44
—	USB ケーブル	—	
—	パソコン(OS : Windows XP)	—	
アイエイアイ	コントローラ	形 SCON-CA-30DI-DV-0-1	
アイエイアイ	ロボシリンダ	形 RCS2-SA6C-I-30-20- 300-T2	
アイエイアイ	EDS ファイル	IAI_DEV_MUL_V_1_1.ed s	Ver.1.1
アイエイアイ	USB ケーブル	形 CB-SEL-USB030	
アイエイアイ	USB 変換ユニット	形 RCB-CV-USB	
アイエイアイ	通信ケーブル	形 CB-RCA-SIO050	
アイエイアイ	モータケーブル	形 CB-RCC-MA005	
アイエイアイ	エンコーダケーブル	形 CB-RCS2-PA005	
アイエイアイ	RC 用パソコン対応ソフト	形 RCM-101-MW / USB	Ver8.05.00.0 0-J

**使用上の注意**

該当の EDS ファイルを事前に準備してください。最新の EDS ファイルは下記ウェブサイトからダウンロードが可能です。

<http://www.iai-robot.co.jp/download/network.html>

なお、入手できない場合には株式会社アイエイアイまでお問い合わせください。

**使用上の注意**

機器固有のアイコンファイルがある場合は、EDS ファイルと同一フォルダに入れておいてください。

**参考**

DeviceNet ケーブルおよびネットワークの配線については、「DeviceNet ユーザーズマニュアル」(SCCC-308)の「第 2 章 ネットワークの構成と配線」を参照してください。

DeviceNet の幹線の両端に 1 つずつ終端抵抗をつけてください。

**参考**

CX-One は、本項記載のバージョン以降に、オートアップデートしてください。

なお、本項記載のバージョン以外を使用すると、6 章以降の手順に差異があることがあります。その場合は、「SYSMAC CX-Programmer オペレーションマニュアル」(SBCA-337)および「SYSMAC CX-Integrator オペレーションマニュアル」(SBCA-347)を参照して、手順と同等の処理を行ってください。

**参考**

本資料では CJ2 との接続に USB を使用します。USB ドライバのインストールについては、「CJ シリーズ CJ2 CPU ユニット ユーザーズマニュアル ハードウェア編」(SBCA-349)の「付-5 USB ドライバのインストール」を参照してください。

**参考**

本資料ではアイエイアイ製コントローラとの接続に USB を使用します。USB ドライバのインストールについては、「パソコン対応ソフト 取扱説明書」(MJ0155)の「1.3.3 USB 変換アダプタドライバソフトのインストール方法」を参照してください。

6. 接続手順

6.1. ユニット設定例

DeviceNet ユニットの接続手順を、下表の設定内容を例にとって説明します。

また本資料では、マスタユニットおよびアイエイアイ製コントローラが工場出荷時の初期設定状態であることを前提として説明します。各機器の初期化については「7. 初期化方法」を参照してください。


6.1.1. 設定内容

DeviceNet マスタユニットおよびアイエイアイ製コントローラの設定内容は、以下になります。

	形 CJ1W-DRM21	形 SCON-CA
ユニット番号	0	—
ノードアドレス(MAC ID)	63	0
通信速度(bps)	500kbps	不要 (マスタユニットに自動追従)
軸番号	—	0
フィールドバス動作モード	—	0 (リモート I/O モード)
PIO パターン	—	0 (位置決めモード)

6.1.2. I/Oメモリエリア割り付け

アイエイアイ製コントローラの PLC 上での I/O 割付は以下になります。

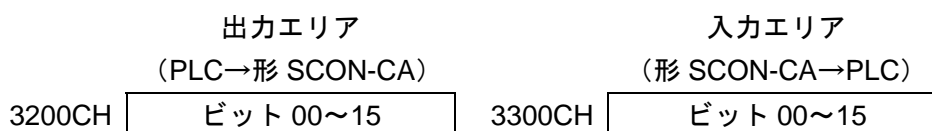


参考

I/O フォーマットに関する詳細については、「株式会社アイエイアイ DeviceNet 取扱説明書」の「3.7 マスタ局との交信」を参照してください。

6.2. 作業の流れ

DeviceNet ユニットの接続設定する手順は以下のとおりです。

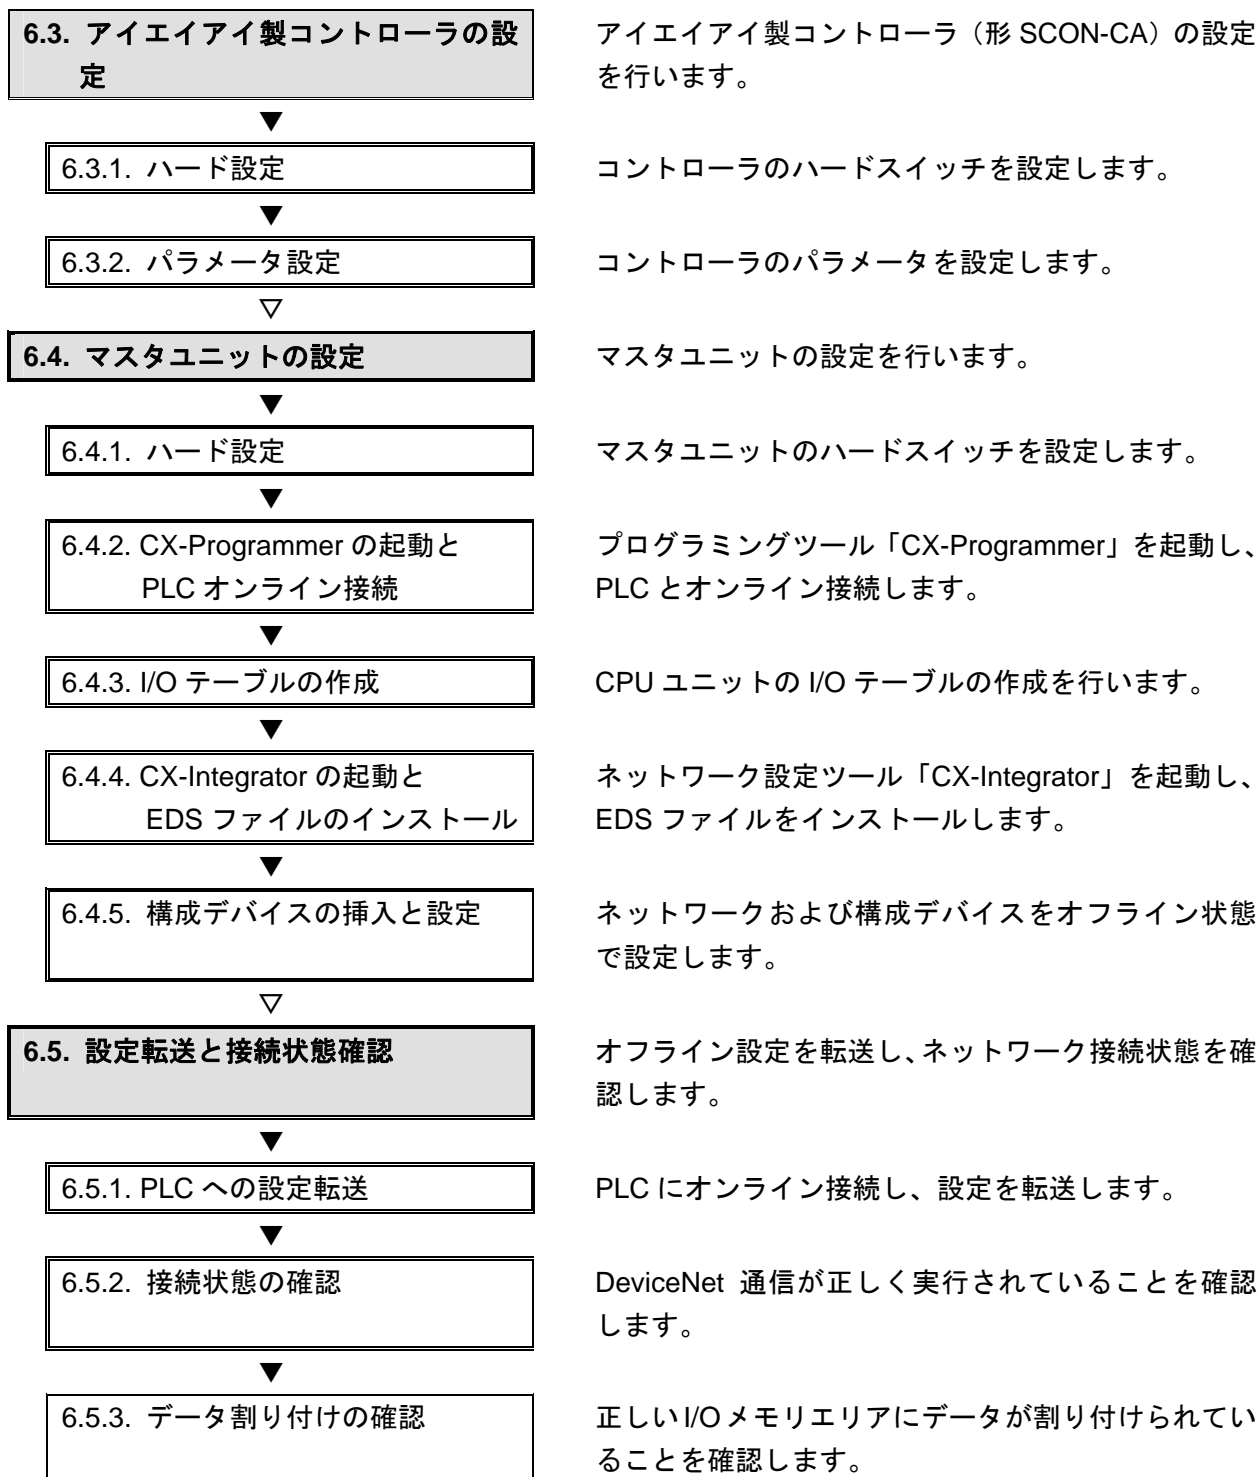

6.3. アイエイアイ製コントローラの設定

アイエイアイ製コントローラ（形 SCON-CA）の設定を行います。

6.3.1. ハード設定

コントローラのハードスイッチを設定します。




使用上の注意

電源 OFF 状態で設定してください。

- 1 コントローラの電源が OFF 状態であることを確認します。

※電源 ON 状態だと、以降の操作において手順どおりに進めることができない場合があります。

- 2 コントローラ前面のハードスイッチおよび各種コネクタの位置を、右図をもとに確認します。

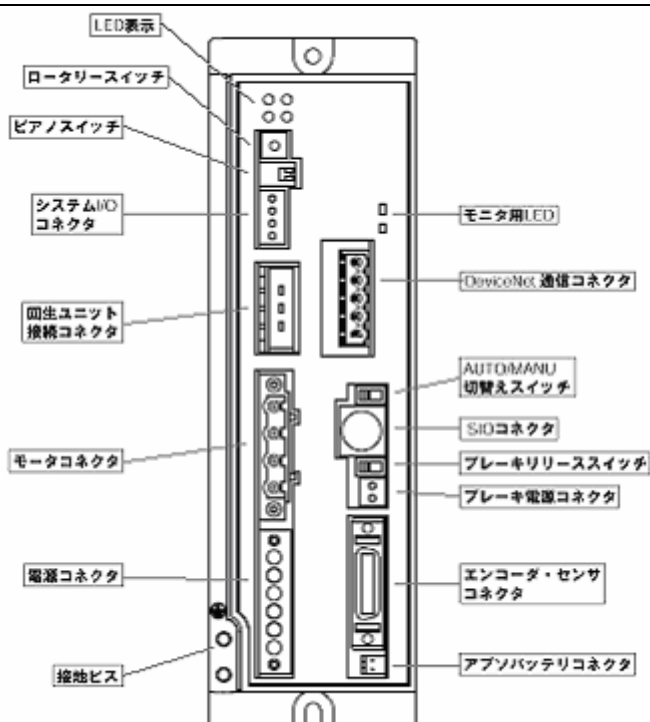


- 3 軸番号設定用ロータリースイッチ[ADRS]を「0」に設定します。



ADRS

- 4 「動作モード切替スイッチ(1)」を「OFF」に設定します。



※ポジショナモードに設定します。

※「2」は、システム設定用ですので、「OFF」としておいてください。


名称	説明
1	動作モード切替スイッチ OFF：ポジショナモード、およびフィールドバス仕様 ON：パルス列制御モード (注)電源投入時に有効になります。
2	メーカー調整用。OFFのままにしてください。 電源 ON で切替えても無効です。

- 5 [エンコーダ・センサコネクタ]と[モータコネクタ]に単軸ロボットを接続します。

[DeviceNet 通信] コネクタに DeviceNet ケーブルを接続します。

[電源コネクタ] に電源を接続します。

端子割付



ピンNo.	信号名	
1	L1	モータ電源AC入力
2	L2	モータ電源AC入力
3	L1C	制御電源AC入力
4	L2C	制御電源AC入力
5	NC	未接続
6	PE	接地端子

6.3.2. パラメータ設定




コントローラのパラメータ設定を行います。

パラメータ設定は「RC用パソコン対応ソフト」で行いますので、対応ソフトおよびUSBドライバを、あらかじめパソコンにインストールしてください。



参考

ドライバなどのインストール方法については「パソコン対応ソフト 取扱説明書」(MJ0155)の「1.3 本ソフトウェアのインストール」を参照してください。

1	<p>コントローラとパソコンを USB ケーブルと USB 変換ユニット、通信ケーブルで接続します。</p> <p>※USB ケーブルはパソコンの [USB ポート] に、通信ケーブルはコントローラの [SIO コネクタ] に接続します。</p>	 <p>SIO</p>
2	<p>コントローラ前面のモード切替スイッチを [MANU]側に設定します。</p>	<p>MANU  AUTO</p>
3	<p>コントローラに電源を投入し、パソコンから「RC用パソコン対応ソフト」を起動します。</p>	

- 4 ソフトインストール後の初回起動時のみ、[アプリケーション設定] ダイアログが表示されます。「ポート」には「COM ポート番号」を選択し、[OK]をクリックします。

※「パソコンのシリアルポート」が複数存在する場合は、Windows のデバイスマネージャを表示し、「ポート (COM と LPT)」の下の「アイエイアイの機器が接続されている COM ポート番号 (右図の例: COM11)」と同じポートを選択します。

※デバイスマネージャは [コントロールパネル] から、[デバイスマネージャ] を選択してください。

アプリケーション設定

*ポート **COM11** すべて表示

*ポートレート (bps) 115200

*最終軸No. 15

単位列モード時表示単位 mm

簡易プログラム開始位置 プログラム先頭

プログラムデータ表示方法 簡易表示

推奨範囲外入力警告 表示

カーボンリールファイル保存形式 設定

(「*」印の項目は次回起動時または「再接続」実行後から有効となります)

プログラム変更 **OK** キャンセル



- 5 ソフトを起動すると、右図の[接続軸チェック]ダイアログが表示され、コントローラとのオンライン接続が行われます。


接続軸のチェックが最終軸（右図の場合は[軸番号：15]）まで終わると、[MANU動作モード選択]ダイアログが表示されます。

軸番号	状態
0	接続
1	
2	
3	
4	
5	(確認中)
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

右図のダイアログが表示されますので[OK]をクリックします。
※初回起動時のみ表示されません。




- 6 [MANU動作モード選択]ダイアログにおいて「動作モード」として[ティーチモード1(セーフティ速度有効/PIO起動禁止)]を選択し、[OK]をクリックします。

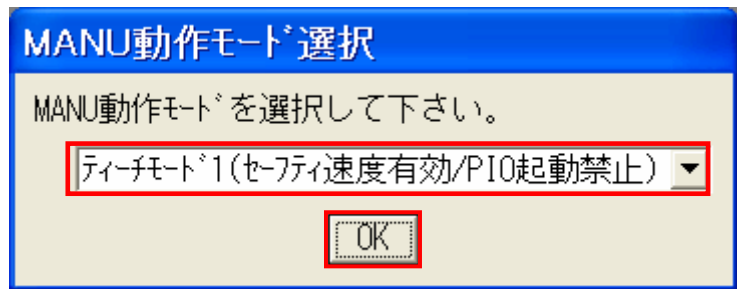

- 7 5項でオンライン接続ができない場合は、右図の[アラーム]ダイアログが表示されます。[OK]をクリックして、ケーブルの接続状態等を確認します。あるいは、メニューバーから[設定] - [アプリケーション設定]を選択し、ポート番号等の設定内容を確認します。(4項参照)



※コントローラに再接続する場合は、メニューバーから[設定] - [コントローラ設定] - [再接続]を選択します。(右図参照)

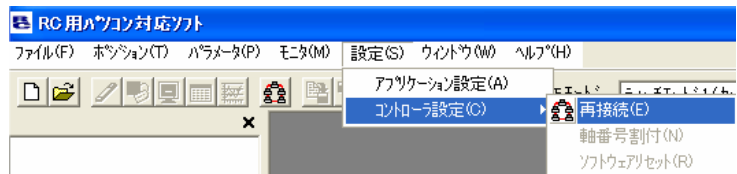


- 8 メニューバーから [パラメータ] - [編集] を選択します。



- 9 左側リストの [接続されている軸] 欄から [軸番号 (ここでは [軸 No.00])] を選択し、[>] をクリックします。

右図のとおり、右側リストの [選択された軸] 欄へ [軸番号] が移動しますので、[OK] をクリックします。

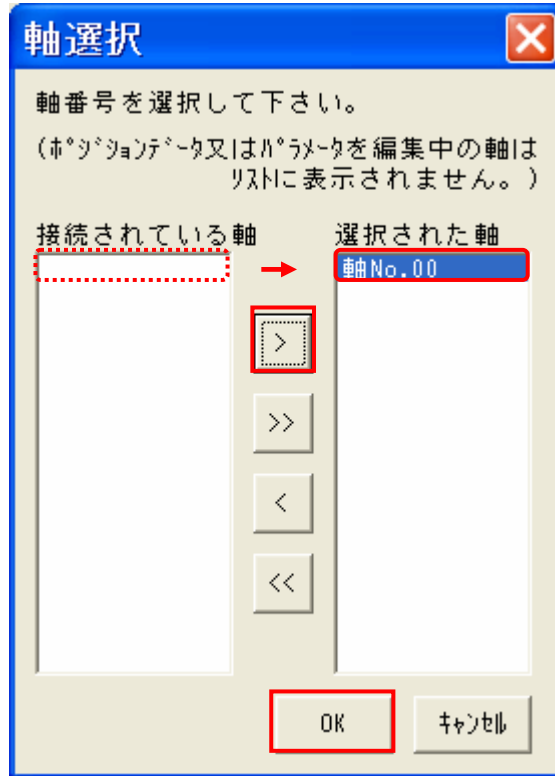

- 10 [パラメータ編集] ウィンドウが表示されます。パラメータ項目が上下にスクロールしますので、次のパラメータを確認および変更します。

- ・PIO パターン選択(No.25) : 0
- ・フィールドバス動作モード (No.84) : 0 (リモート I/O モード)
- ・フィールドバスノードアドレス(No.85) : 0
- ・フィールドバス通信速度 (No.86) : 0 (設定不要)
- ・フィールドバス入出力フォーマット(No.90) : 3

※ [設定値] を修正すると、該当の設定入力値が赤色表示となります。(例 : [設定値] を「1」から「0」に修正した場合は「0」(赤字)表示となります)

No	パラメータ名称	設定値
24	ゾーン境界2-側[mm]	-0.30
25	PIOパターン選択	0
26	PIOシフト速度[mm/sec]	100


No	パラメータ名称	設定値
83	(将来の拡張のための予約)	0
84	フィールドバス動作モード	0
85	フィールドバスノードアドレス	0
86	フィールドバス通信速度	0
87	ネットワークタイ	2
88	ソフトウェアリミットマージン[mm]	0.00
89	連続押付け可能トルク超過許容時間[sec]	0
90	フィールドバス入出力フォーマット	3
91	押付け空振り停止時電流制限値	0

- 11 メニューバーから [パラメータ] - [コントローラへ転送] を選択します。




右図の [確認] ダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。


※10 項で設定値の修正がなかった場合には、[確認] ダイアログは表示されませんので、13 項に進んでください。

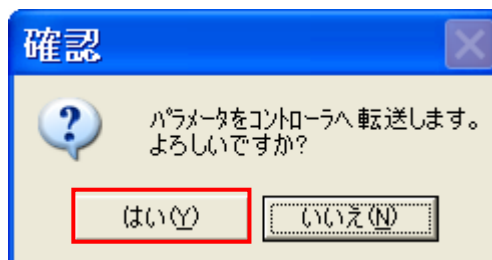

- 12 右図の [確認] ダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。

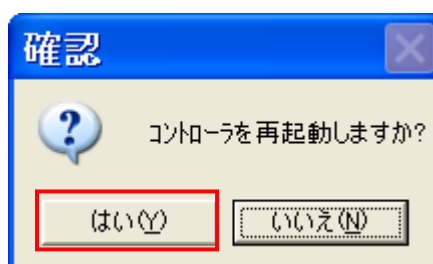

右図のような再起動中のウィンドウが表示されます。

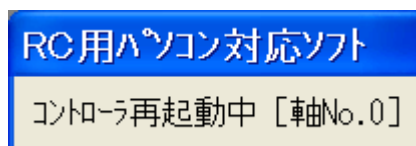

- 13 コントローラの再起動後、コントローラ前面の AUTO/MANU 切替えスイッチを[AUTO]側に設定します。



※AUTO/MANU 切替えスイッチは、コントローラの電源が ON 状態でも切り替えが可能です。

6.4. マスタユニットの設定

マスタユニットの設定を行います。

6.4.1. ハード設定

マスタユニットのハードスイッチを設定します。



使用上の注意

電源 OFF 状態で設定してください。

1 PLCの電源がOFF状態であることを確認します。

※電源 ON 状態だと、以降の操作において手順どおりに進めることができない場合があります。

2 マスタユニット前面のハードスイッチの位置を、右図をもとに確認します。

3 ユニット番号設定スイッチを「0」に設定します。

設定方法	1桁の16進数
設定範囲	0~F

注：工場出荷時は0に設定されています。

4 ノードアドレス設定スイッチを「63」に設定します。

設定方法	2桁の10進数
設定範囲	0~63

注：工場出荷時は63に設定されています。

5 ディップスイッチ 2 のみ ON に設定します。(ディップスイッチ 1,3,4 は OFF に設定します。)

※通信速度は「500kbps」に設定します。

ディップスイッチ	機能	設定内容
1	通信速度	下表参照
2		
3	マスタ機能での通信異常時リモート I/O 通信継続/停止	OFF* リモート I/O 通信継続 ON リモート I/O 通信停止
4	スレープ機能での通信異常時リモート I/O 出力の保持/クリア	OFF* リモート I/O 出力クリア ON リモート I/O 出力保持





*：工場出荷時設定

スイッチ		通信速度
1	2	
OFF*	OFF*	125k ビット/s
ON	OFF	250k ビット/s
OFF	ON	500k ビット/s
ON	ON	設定不可


*：工場出荷時設定

6.4.2. CX-Programmerの起動とPLCオンライン接続


プログラミングツール「CX-Programmer」を起動し、PLCとオンライン接続します。
 ツールソフトおよびUSBドライバを、あらかじめパソコンにインストールしてください。
 また、ここで通信ケーブル（DeviceNet ケーブルおよび USB ケーブル）を接続し、PLC
 の電源および通信電源を投入してください。

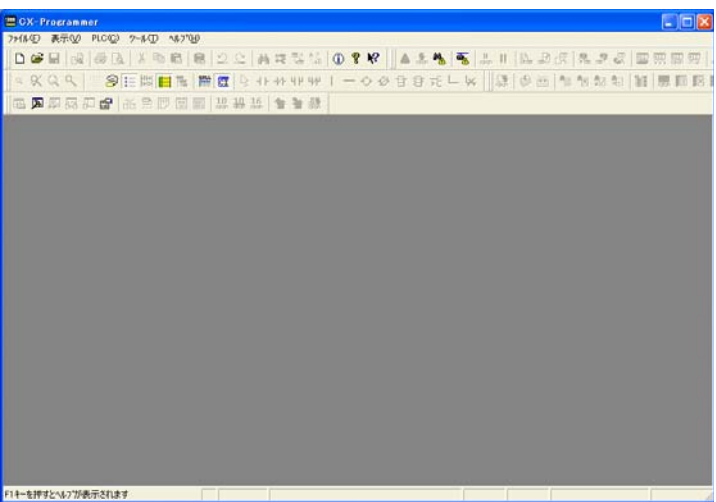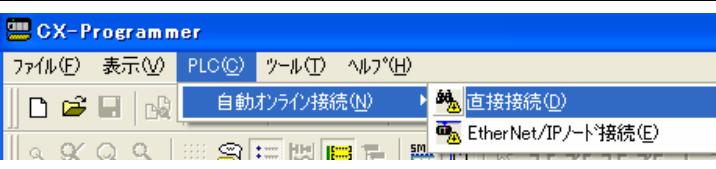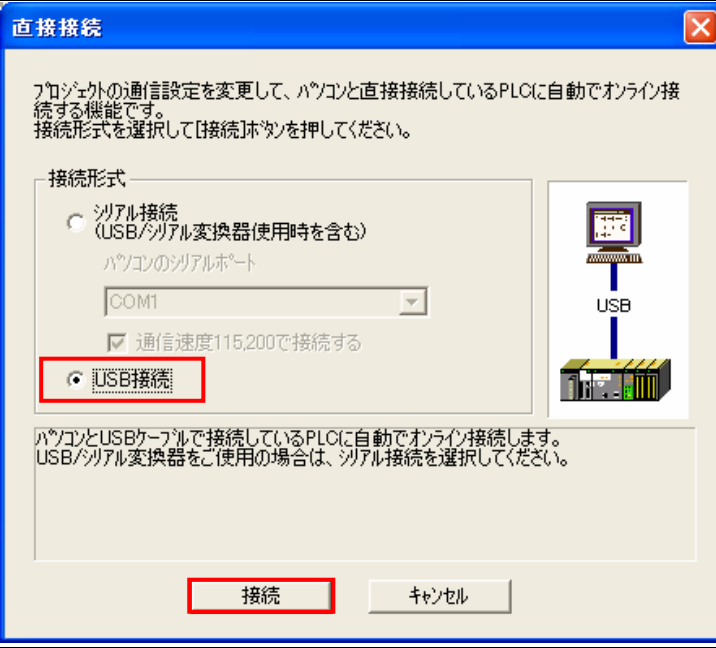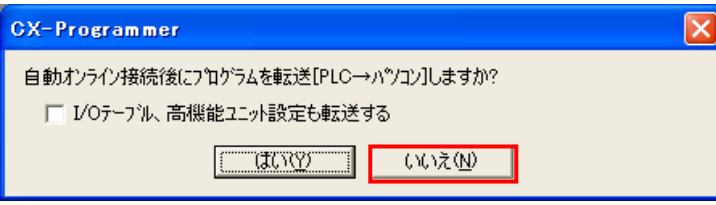
1	CX-Programmer を起動します。	
2	メニューバーから[PLC]－[自動オンライン接続]－[直接接続]を選択します。	
3	「直接接続」ダイアログが表示されますので、「接続形式」の「USB 接続」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。	
4	右図のダイアログが表示されますので、「いいえ」をクリックします。	

- 5 右図のダイアログが表示され、自動接続が実行されます。

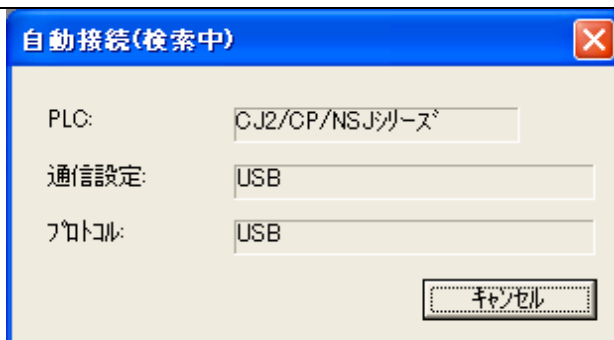

- 6 オンライン接続状態になったことを確認します。

※「 アイコン」が押された(凹(へこ)んだ)状態であれば、オンライン接続状態です。

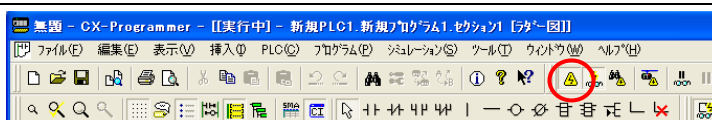

参考

PLC とオンライン接続ができない場合は、ケーブルの接続状態等を確認してください。あるいは2項に戻って、3項の接続形式等の設定内容を確認して再実行してください。詳細については、「SYSMAC CX-Programmer オペレーションマニュアル」(SBCA-337)の「第6章 PLC との接続」を参照してください。



参考

以降の手順で説明している各種ダイアログは CX-Programmer の環境設定によっては表示されない場合があります。

環境設定の詳細については、「SYSMAC CX-Programmer オペレーションマニュアル」(SBCA-337)の「3-4 CX-Programmer の環境設定 ([ツール] | [オプション])」から、「■[PLC]タブの設定」を参照してください。


本資料では、「PLC に影響する操作はすべて確認する」の項目がチェックされている状態を前提に説明します。

6.4.3. I/Oテーブルの作成


CPUユニットのI/Oテーブルの作成を行います。

- 1 PLCの動作モードが「運転モード」あるいは「モニタモード」になっている場合は、以下の①～③の手順にて「プログラムモード」に変更します。

①CX-Programmerのメニューバーから[PLC]－[動作モード]－[プログラム]を選択します。

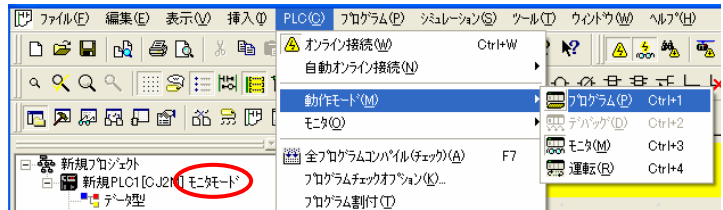


②右図のダイアログが表示されますので、[はい]をクリックします。

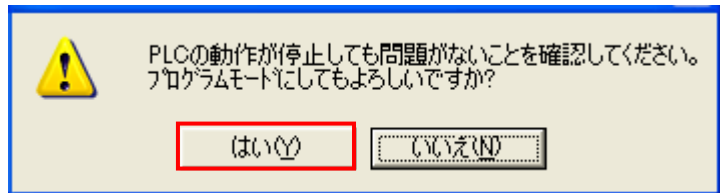


※ダイアログ表示に関する設定については前ページの「参考」を参照してください。


③CX-Programmerのプロジェクトワークスペースにある、PLC機種右側の表示(右図参照)が「プログラムモード」になっていることを確認します。

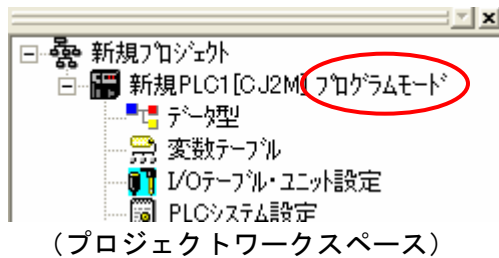


- 2 CX-Programmerのメニューバーから[PLC]－[PLC情報]－[I/Oテーブル・ユニット設定]を選択します。

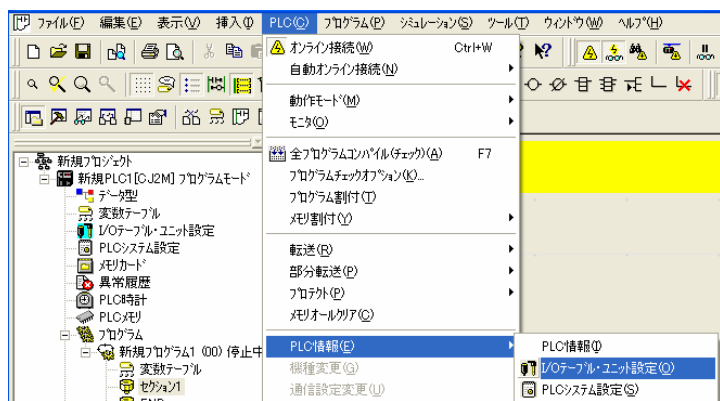


[PLCのI/Oテーブル]ウィンドウが表示されます。

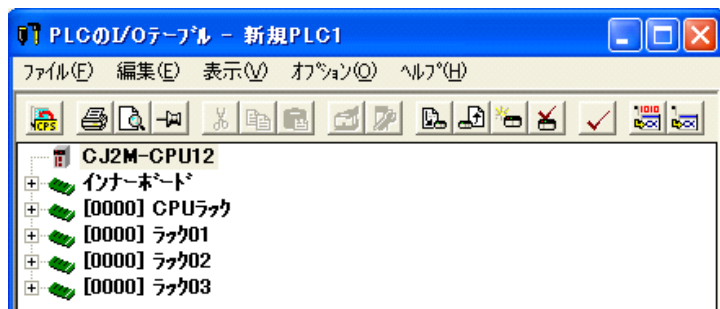


- 3 [PLCのI/Oテーブル]ウィンドウのメニューバーから[オプション] - [I/Oテーブル作成] を選択します。

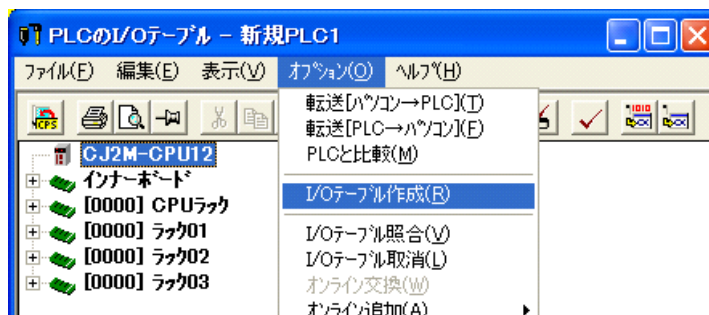



右図のダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。

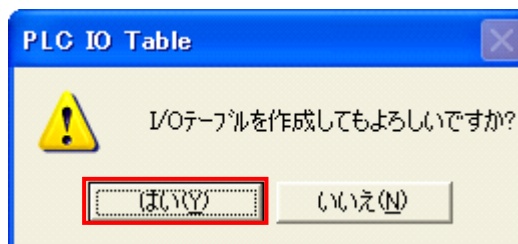

右図のダイアログが表示されますので、[はい] をクリックします。

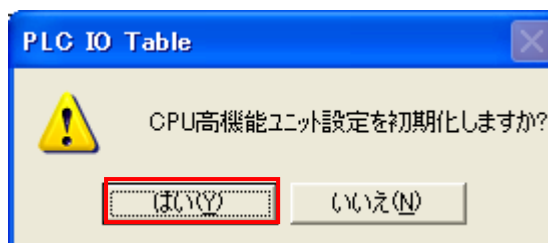


- 4 [転送 [PLC→パソコン]] ダイアログが表示されますので、[I/Oテーブル]と[高機能ユニット設定データ]にチェックを入れ、[転送]をクリックします。

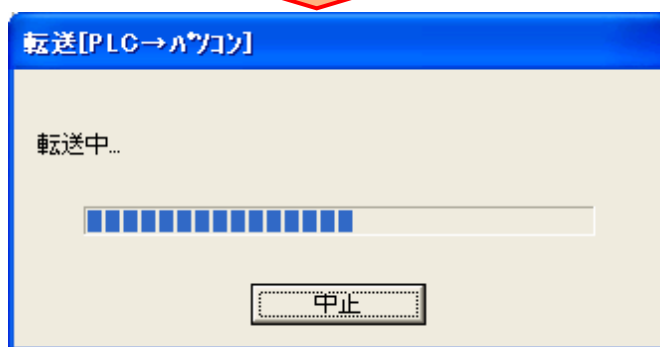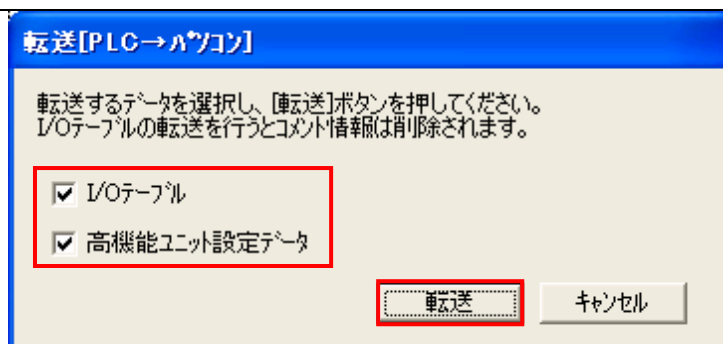


転送が完了すると[転送結果]ダイアログが表示されます。ダイアログ中のメッセージを確認し、転送に失敗していないことを確認します。


右図のとおり、
「転送成功：1ユニット」
「転送失敗：0ユニット」
と表示が出ていれば、I/Oテーブルの作成は正常終了しています。

[OK]をクリックします。

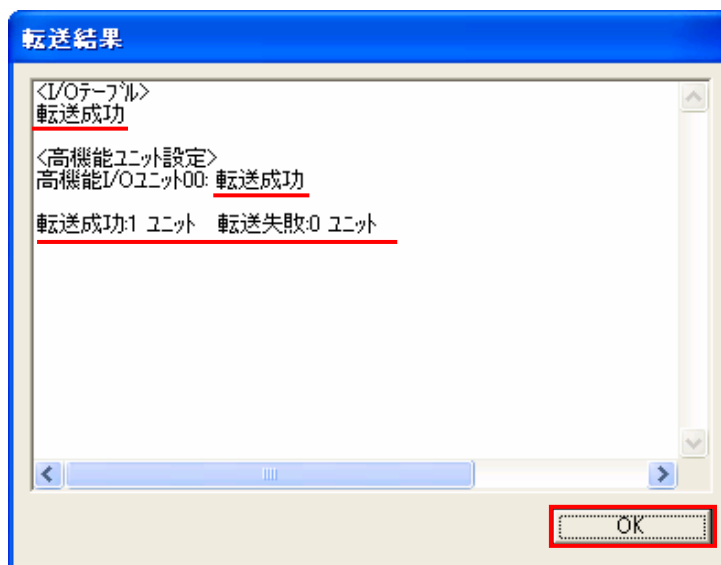

- 5 CX-Programmer をオフライン状態にします。
メニューバーから[PLC]-[オンライン接続]を選択します。

※「アイコン」が押されていない（凹（へこ）んでいない）状態となれば、オフライン状態です。

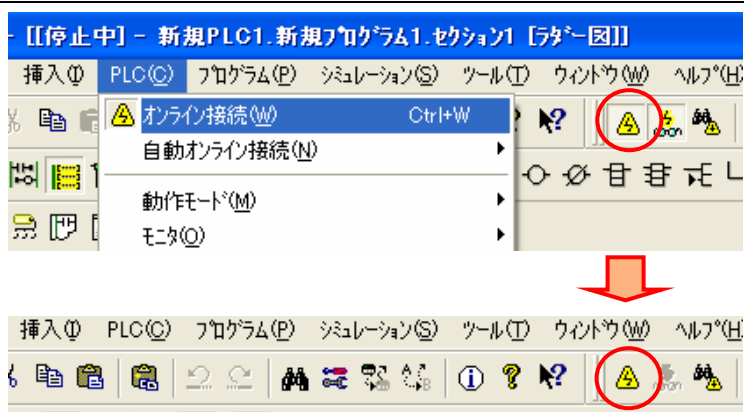

6.4.4. CX-Integratorの起動とEDSファイルのインストール


ネットワーク設定ツール「CX-Integrator」を起動し、EDS ファイルをインストールします。

- 1 CX-Integrator を起動します。


※「コンポリストウィンドウ」が表示されない場合、メニューバーから [表示] - [ウィンドウ] - [コンポリスト] を選択します。

コンポリストウィンドウ


オンライン接続情報ウィンドウ

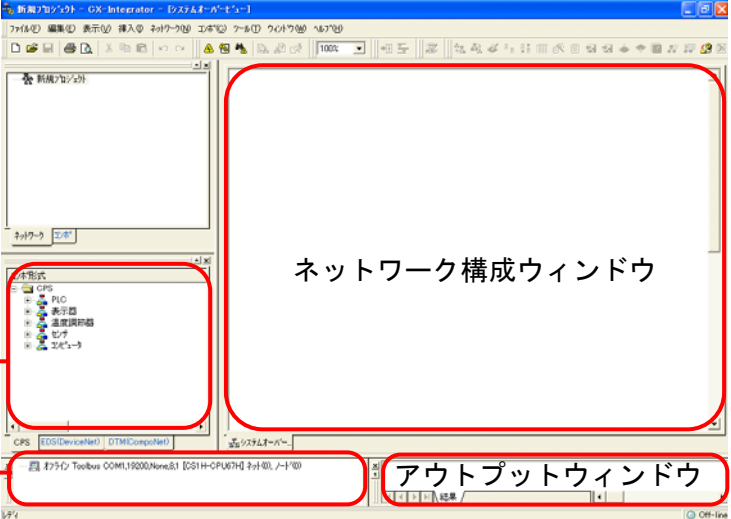

- 2 コントローラをネットワークに登録するために、EDS ファイルのインストールを行います。

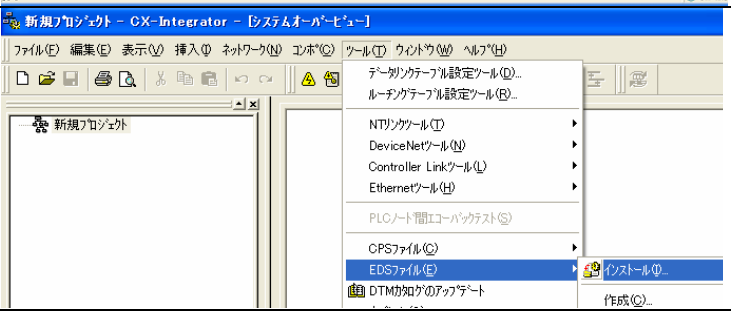メニューバーから [ツール] - [EDS ファイル] - [インストール] を選択します。


- 3 インストールする EDS ファイル [IAI_DEV_MUL_V_1_1.eds] を選択し、[開く] をクリックします。

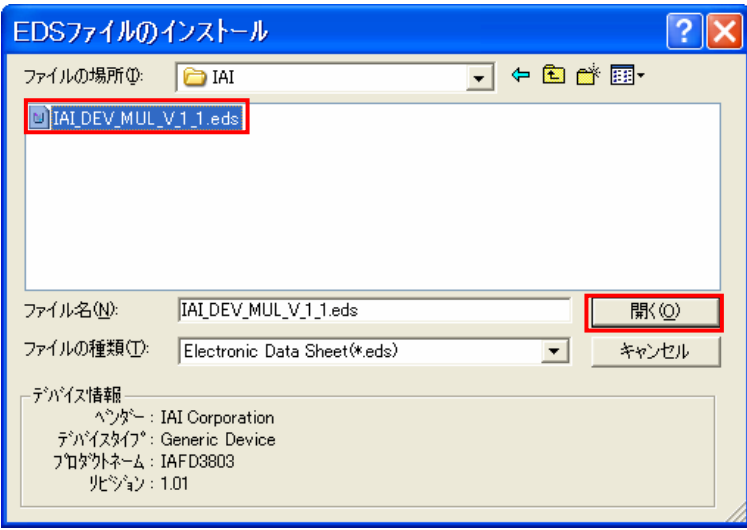※ EDSファイルの入手方法に関しては、「5.2.デバイス構成」の「使用上の注意」を参照してください。


- 4 右図のダイアログが表示されますので、[いいえ] をクリックします。








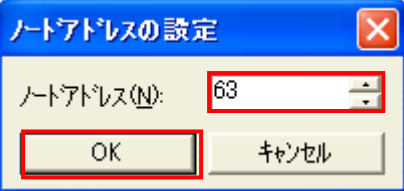






- 5 コンポリストウィンドウの [EDS(DeviceNet)] タブを選択し、インストールしたコンポーネント（右図の場合は [IAFD3803]）が、追加されていることを確認します。

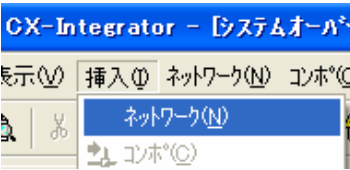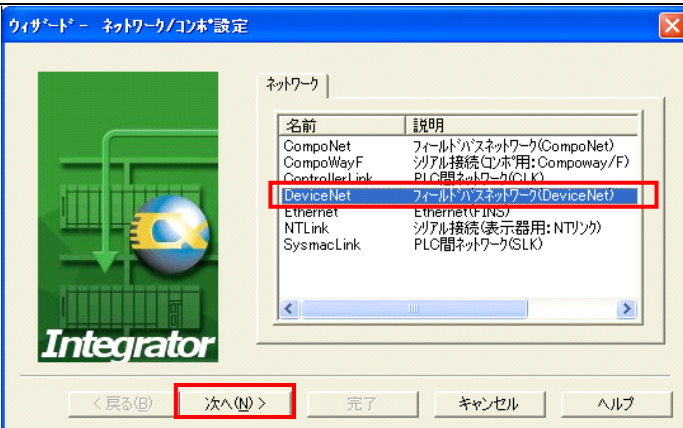


6.4.5. 構成デバイスの挿入と設定

ネットワークおよび構成デバイスをオフライン状態で設定します。


1	CX-Integrator のメニューバーから [挿入] - [ネットワーク] を選択します。	
2	[DeviceNet]を選択し、[次へ] をクリックします。	
3	ネットワークアドレスは [使用しない] にチェックを入れ、[完了] をクリックします。	
4	マスタユニットをネットワークに登録します。 メニューバーから [挿入] - [コンポ] を選択します。	
5	コンポリストの中からマスタユニットを選択し、[完了] をクリックします。 ここでは、[OMRON Corporation] - [Communications Adapter] - [CJ1W-DRM21]を選択します。	

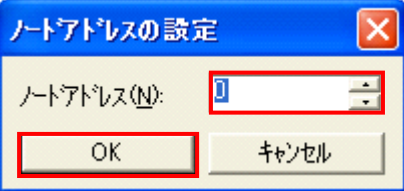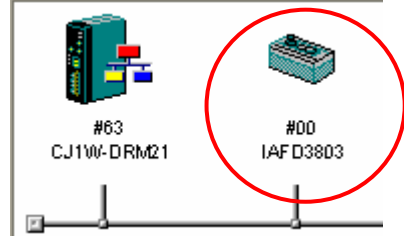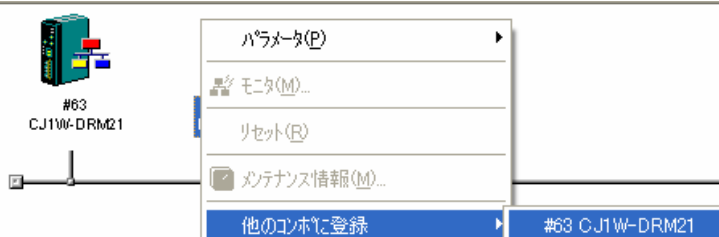6	ノードアドレスの設定ダイアログでノードアドレス（ここでは「63」）を入力し、[OK]をクリックします。	
7	ネットワーク構成ウィンドウにマスタユニットが登録されたことを確認します。	
8	コントローラ（以下、スレーブユニット）をネットワークに登録します。 メニューバーから [挿入] - [コンポ] を選択します。	
9	コンポリストの中から接続するスレーブユニットを選択し、[完了] をクリックします。 ここでは[IAFD3803]を選択します。	
10	ノードアドレスの設定ダイアログでノードアドレス（ここでは「0」）を入力し、[OK]をクリックします。	
11	ネットワーク構成ウィンドウにスレーブユニットが登録されたことを確認します。	
12	スレーブユニットアイコンを選択した状態で右クリックし、[他のコンポに登録] - [マスタユニット（ここでは [#63 CJ1W-DRM21]）] を選択します。	

- 13 ネットワーク構成ウィンドウのスレーブユニットアイコンに、登録先ノードアドレス「#63」が表示されたことを確認します。

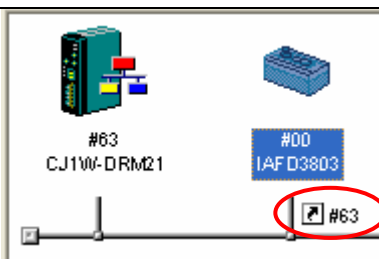


- 14 マスタユニットアイコンを右クリックし、[パラメータ] - [編集] を選択します。

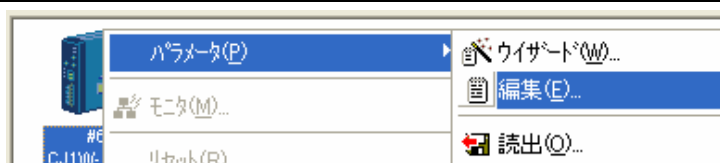

- 15 [デバイスパラメータの編集] ダイアログが表示されます。

スレーブユニットが [登録デバイス一覧] に登録され、[Out Size] と [In Size] が右図と同じになっていることを確認し、[OK] をクリックします。

※ I/O サイズは OUT[2Byte] と IN[2Byte] と表示されます。

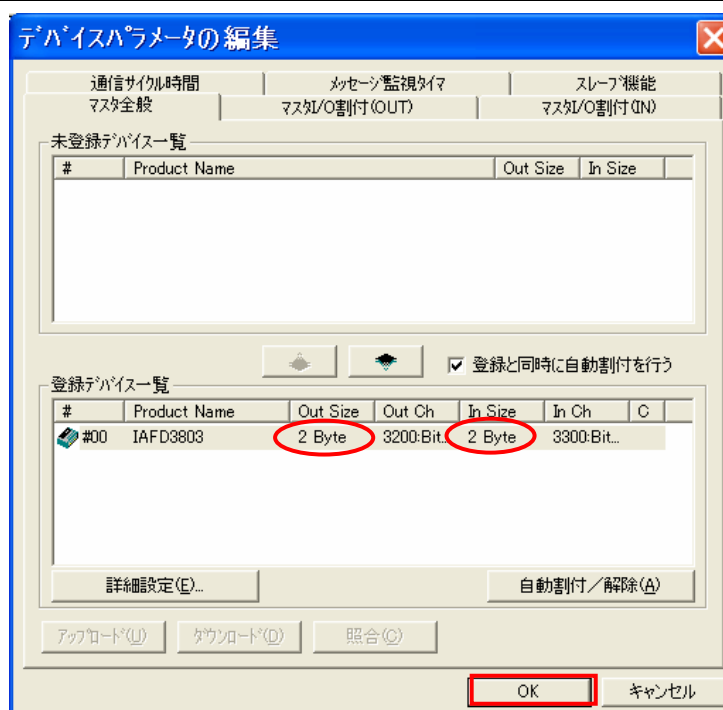

6.5. 設定転送と接続状態確認

オフライン設定を転送し、ネットワーク接続状態を確認します。



使用上の注意

以降の手順を実施する前に、DeviceNet ケーブルが接続されていることを確認ください。
接続されていない場合、各機器の電源および通信電源を OFF にしてから DeviceNet ケーブルを接続してください。

6.5.1. PLCへの設定転送

PLC にオンライン接続し、設定を転送します。

CX-Programmer 等がオンライン接続状態の場合は、オフライン状態への切り替えまたは起動している他のソフトを終了してください。

設定の転送が完了するとリモート I/O 通信が自動的に開始されます。

1	メニューバーから [ネットワーク] - [自動オンライン接続] を選択します。	
2	[自動オンライン] ダイアログが表示されますので、「接続形式」で [USB 接続] を選択して [接続] をクリックします。	
3	オンライン接続情報ウィンドウの [DeviceNet] を右クリックし、[接続] を選択します。	





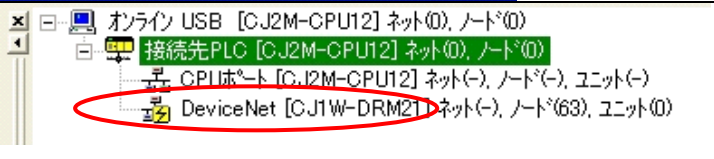
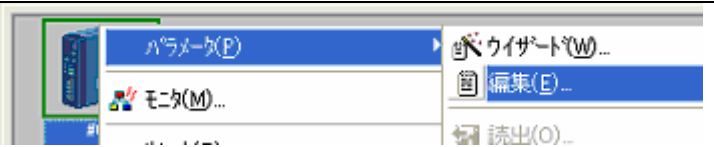
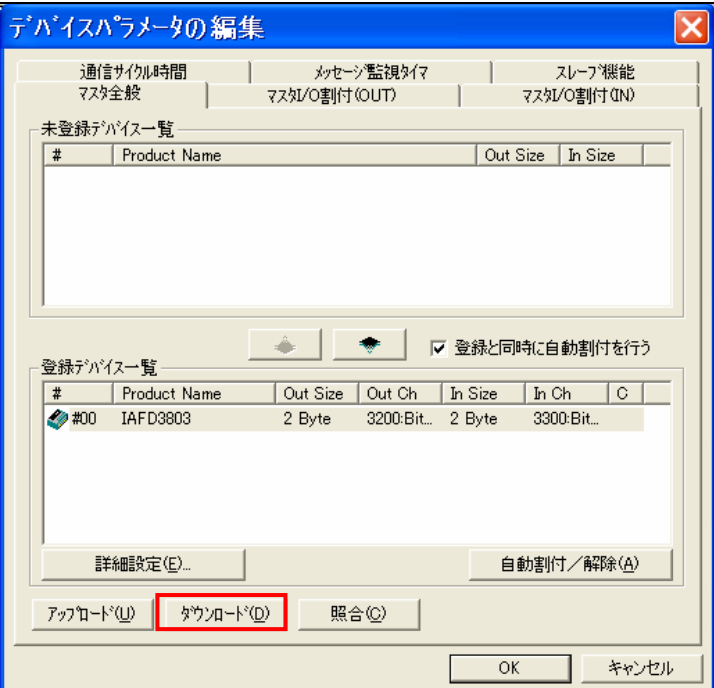
参考

PLC とのオンライン接続に関する詳細については、「SYSMAC CX-Integrator オペレーションマニュアル」(SBCA-347)の「2-2-2 オンライン接続の方法」を参照してください。





参考

5 項でオンライン接続ができない場合は、CX-Programmer の接続状態を確認してオフライン状態へ切り替えてください。あるいは 1 項に戻って、ケーブル接続状態や 2 項の接続形式の設定内容を確認して再実行してください。

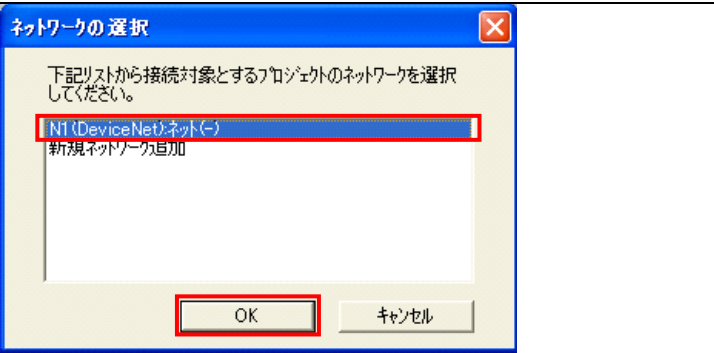
<p>4 [ネットワークの選択] ダイアログで [DeviceNet] を選択し、[OK] をクリックします。</p>	
<p>5 オンライン接続情報ウィンドウの [DeviceNet] がオンライン状態 ( アイコン) になったことを確認します。</p>	
<p>6 ネットワーク構成ウィンドウ上の [CJ1W-DRM21] を右クリックし、[パラメータ] - [編集] を選択します。</p>	
<p>7 [デバイスパラメータの編集] ダイアログが表示されますので、[ダウンロード] をクリックします。</p> <p>※「ダウンロード」実行時、PLC の動作モードがプログラムモードでない場合、「モード変更の確認」ダイアログが表示されます。表示されましたら、「はい」をクリックしてください。</p>	

- 8 右図のダイアログが表示されますので、[はい] をクリックし、パラメータの書き込みを行います。


※7項で、モード変更を実施した場合、パラメータ書き込み完了後、「PLC 動作モードを元に戻す確認」ダイアログが表示されます。「いいえ」を選択し、PLC 動作モードを元に戻さないでください。

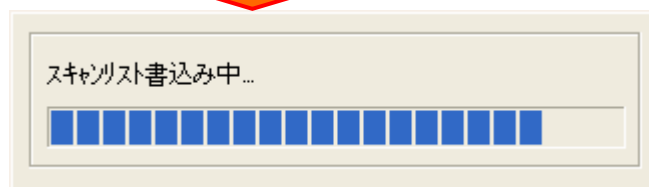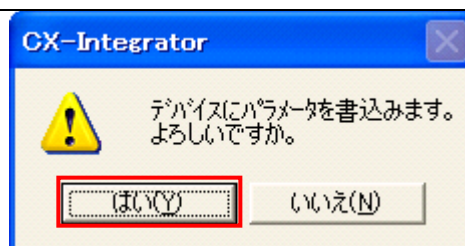


- 9 [デバイスパラメータの編集] ダイアログに戻りますので、[照合] をクリックします。

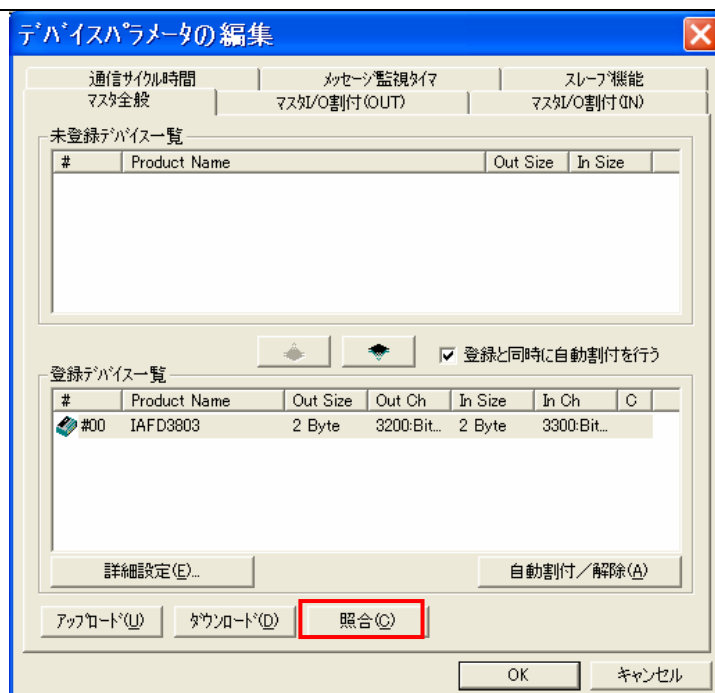


- 10 右図のダイアログが表示されますので、[はい] をクリックし、パラメータの照合を行います。

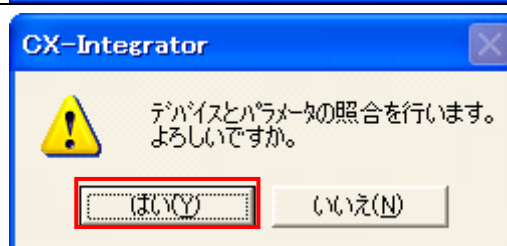

照合が完了すると右図のダイアログが表示されますので[OK]をクリックします。

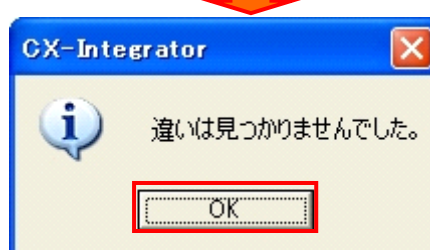

[デバイスパラメータの編集] ダイアログが表示されたら、[OK]をクリックし、ダイアログを閉じます。



6.5.2. 接続状態の確認

DeviceNet 通信が正しく実行されていることを確認します。

- 1 DeviceNet 通信が正常に行われていることを各ユニットの LED で確認します。


・オムロン製マスタユニット

正常時の LED 状態は以下のとおりです。

[MS] : 緑点灯

[NS] : 緑点灯

7セグメント LED は[63]点灯していれば正常です。(63 : マスタノードアドレス、リモート I/O 通信正常動作中)

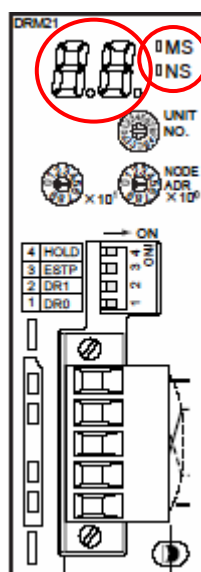

(オムロン製マスタユニット)


・アイエイアイ製コントローラ

正常時の LED 状態は以下のとおりです。

[モニタ用 LED]

[NS] : 緑点灯


[MS] : 緑点灯

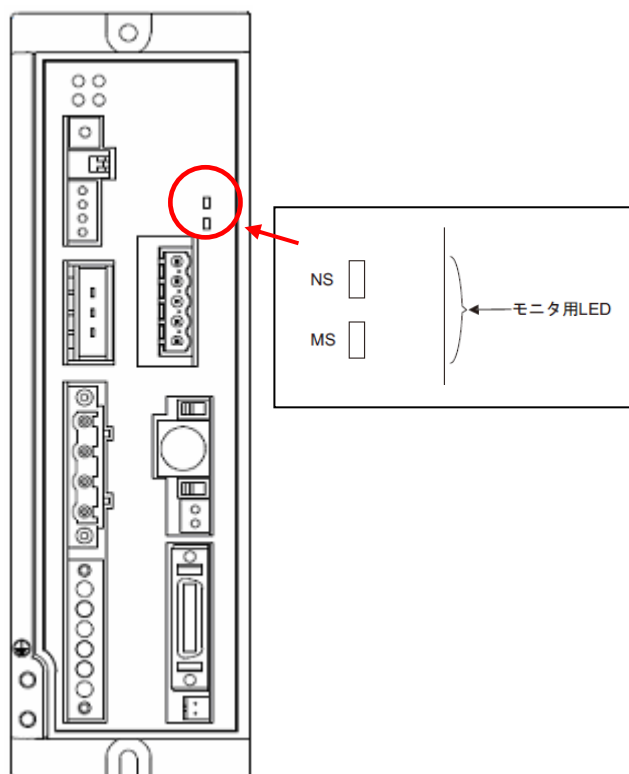

(アイエイアイ製コントローラ)


- 2 DeviceNet 通信が正常に行われていることを CX-Integrator から確認するには、デバイスモニタダイアログのステータス情報を参照します。

ネットワーク構成ウィンドウ上のマスタユニットアイコンを右クリックし、[モニタ] を選択します。

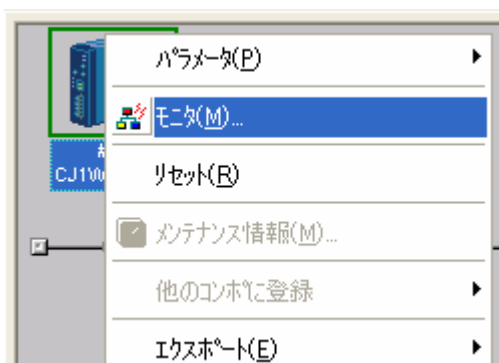

- 3 右図はデバイスモニタダイアログの [ステータス] タブの内容です。

[マスタステータス] では、右図と同じ項目にチェックが入っており、[スレーブステータス] では、[#00] が青色表示で、[リモート I/O 通信中] にチェックが入っていれば、DeviceNet 通信は正常に行われています。

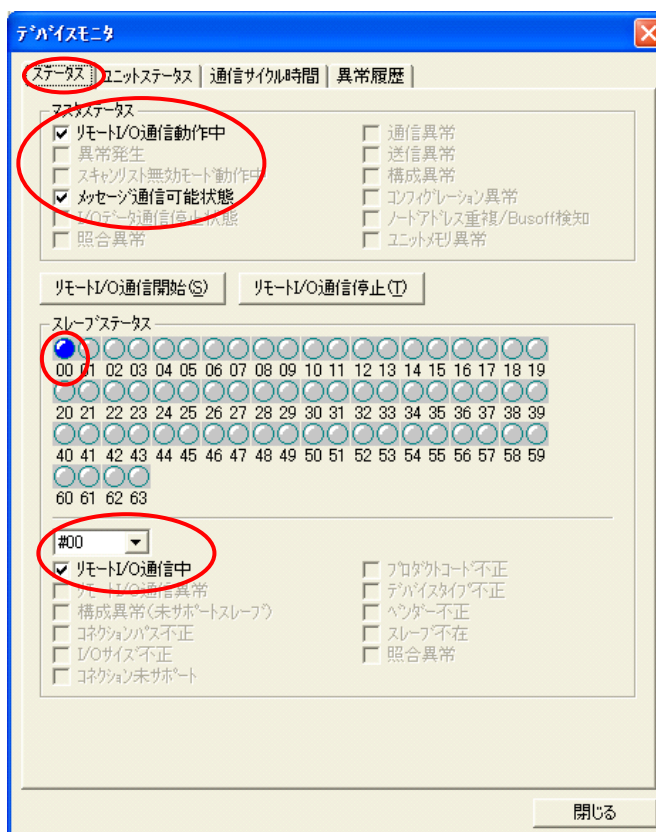


(デバイスモニタダイアログ)

- 4 デバイスモニタダイアログ右下の [閉じる] をクリックし、デバイスモニタダイアログを閉じます。



- 5 CX-Integrator をオフライン状態にします。
メニューバーから [ネットワーク] - [オンライン接続] を選択します。

※ 「 アイコン」が押されていない (凹 (へこ) んでいない) 状態となれば、オフライン状態です。



6.5.3. データ割り付けの確認

正しい I/O メモリエリアにデータが割り付けられていることを確認します。

CX-Integrator 等がオンライン接続状態の場合は、オフライン状態への切り替えまたは起動している他のソフトを終了してください。

安全上の要点

I/O メモリの状態を書き換え転送するときは、安全を十分に確認してから行ってください。ユニットの動作モードにかかわらず、接続機器が誤動作し、けがをする恐れがあります。

使用上の注意


PLC の動作モードがプログラムモードであることを確認してください。

プログラムモードでない場合は、6.4.3 の 1 項の手順で、プログラムモードに変更してください。

- 1 CX-programmer をオンライン接続します。

※ オンライン接続の方法は「6.4.2.CX-Programmer の起動とPLCオンライン接続」を参照してください。


- 2 メニューバーから[PLC]— [PLC 情報] — [PLC メモリ] を選択します。

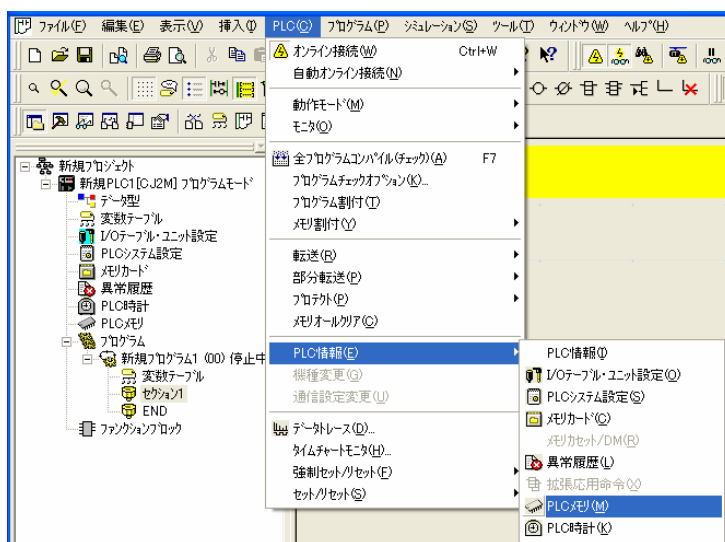

使用上の注意

1 項でオンライン接続ができない場合は、CX-Integrator の接続状態を確認してオフライン状態へ切り替えてください。あるいは、ケーブル接続状態や接続形式の設定内容を確認して再実行してください。

- 3 表示された PLC メモリウィンドウのリストから、[CIO]をダブルクリックします。

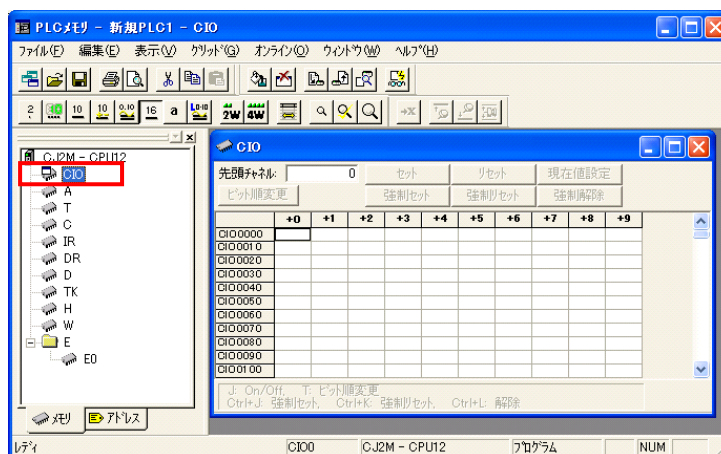

(PLC メモリウィンドウ)


- 4 メニューバーから [表示] - [表示] - [HEX] を選択します。



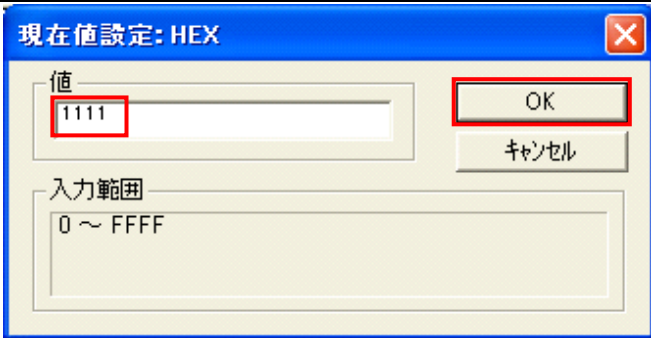



- 5 表示された[CIO]ウィンドウの [先頭チャンネル] に「3200」を入力します。
先頭チャンネルが[CIO3200]に変わったことを確認します。




- 6 メニューバーから [オンライン] - [モニタ] を選択します。

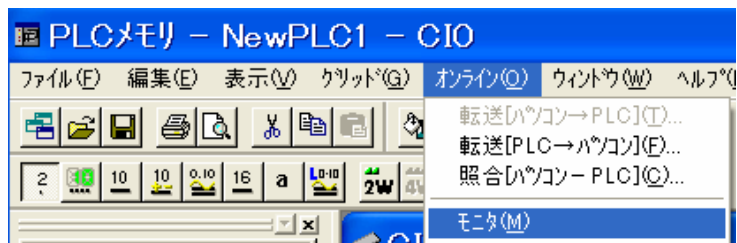

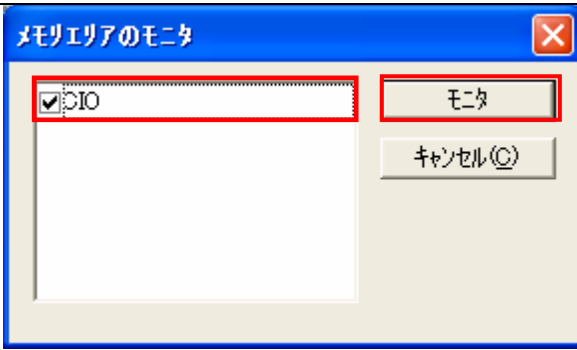- 7 [メモリエリアのモニタ] ダイアログが表示されます。
[CIO]にチェックを入れて、[モニタ] をクリックします。
- 
- 8 [CIO]ウィンドウの[CIO3200]チャンネル（ここでは「0000」）を選択し、[現在値設定] をクリックします。
- 
- | | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CIO3200 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3210 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3220 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3230 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3240 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3250 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3260 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3270 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3280 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3290 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3300 | E000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3310 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
- J: On/Off, T: ビット順変更
Ctrl+J: 強制セット, Ctrl+K: 強制リセット, Ctrl+L: 解除
- 9 [現在値変更: HEX] ダイアログが表示されますので、「1111」を入力し、[OK]をクリックします。
- 
- 10 [CIO]ウィンドウの[CIO3200]チャンネルに「1111」がセットされたことを確認します。
- 
- | | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CIO3200 | 1111 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3210 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3220 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3230 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3240 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3250 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3260 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3270 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3280 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3290 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3300 | E000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
| CIO3310 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
- J: On/Off, T: ビット順変更
Ctrl+J: 強制セット, Ctrl+K: 強制リセット, Ctrl+L: 解除


- 11 「RC 用パソコン対応ソフト」のメニューバーから[モニター]-[ステータス] を選択します。

※ツールを終了している場合は、6.3.2 の 3~6 項の手順を実行してください。

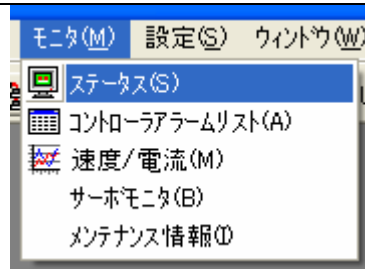

- 12 左側リストの[接続されている軸]欄から[軸番号(ここでは[軸 No.00])] を選択し、[>] をクリックします。

右図のとおり、右側リストの[選択された軸]欄へ[軸番号]が移動してから、[OK]をクリックします。

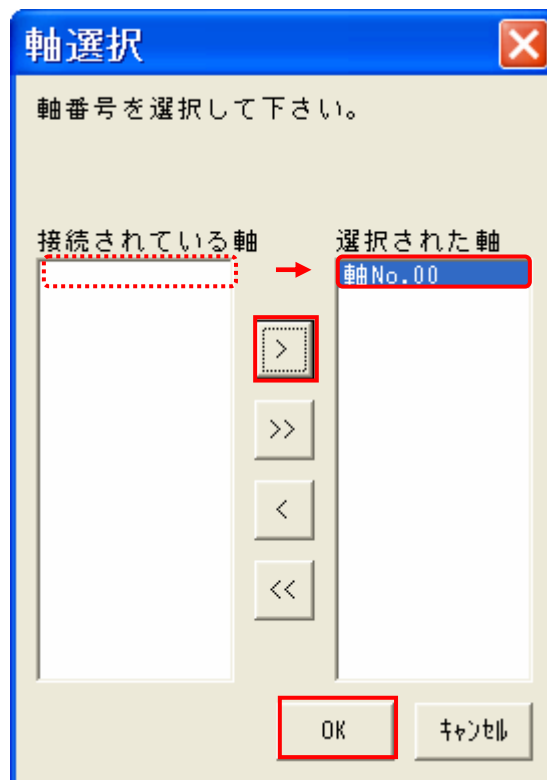

- 13 [ステータス]ウィンドウが表示されます。



- 14 [入力データ (PIO パターン=0)] の [状態] が上から順に以下のようにになっていることを確認します。

[ON]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[ON]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[ON]
[OFF]
[OFF]
[OFF]
[ON]
[OFF]
[OFF]
[OFF]

名称	状態
PC1	ON
PC2	OFF
PC4	OFF
PC8	OFF
PC16	ON
PC32	OFF
-	OFF
-	OFF
-	ON
BKLS	OFF
RMOD	OFF
HOME	OFF
*STP	ON
CSTR	OFF
RES	OFF
SON	OFF

※ [入力データ (PIO パターン=0)] の一番上の項目[PC1]が[CIO3200]の [ビット 0] に相当し、以下 4 項目ごとに区切り ON=1、OFF=0 として 16 進数で表記すると、[状態] は「1111」を表しており、9 項の手順でセットした値と一致していることがわかります。

- 15 [出力データ (PIO パターン=0)] の内容を記録します。

※右図の例では、[出力データ (PIO パターン=0)]の[状態] を 10 項と同様に 16 進数で表記すると「E000」になります。

名称	状態
PM1	OFF
PM2	OFF
PM4	OFF
PM8	OFF
PM16	OFF
PM32	OFF
MOVE	OFF
ZONE1	OFF
PZONE	OFF
RMDS	OFF
HEND	OFF
PEND	OFF
SV	OFF
*EMGS	ON
*ALM	ON
*BALM	ON

- 16 [CIO]ウィンドウの[CIO3300]チャンネルが、「E000」であることを確認します。


CIO3280	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
CIO3290	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
CIO3300	E000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
CIO3310	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

7. 初期化方法


本資料では、各機器が工場出荷時の初期設定状態であることを前提としています。
初期設定状態から変更された機材を利用される場合には、各種設定が手順どおりに進まない場合があります。

7.1. マスタユニット

マスタユニットの設定を初期設定状態に戻すためには、「CX-Programmer」にて I/O テーブルウィンドウを開き、「00 [1500] CJ1W-DRM21 (DeviceNet マスタユニット)」を選択した状態で右クリックし、メニューから「高機能ユニット設定の編集」を選択します。

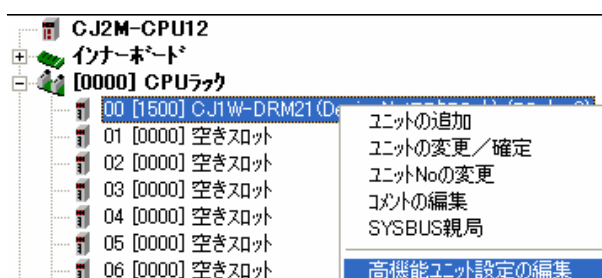

「パラメータの表示」ダイアログが表示されますので、「デフォルト設定に戻す」をクリックして処理を進めてください。

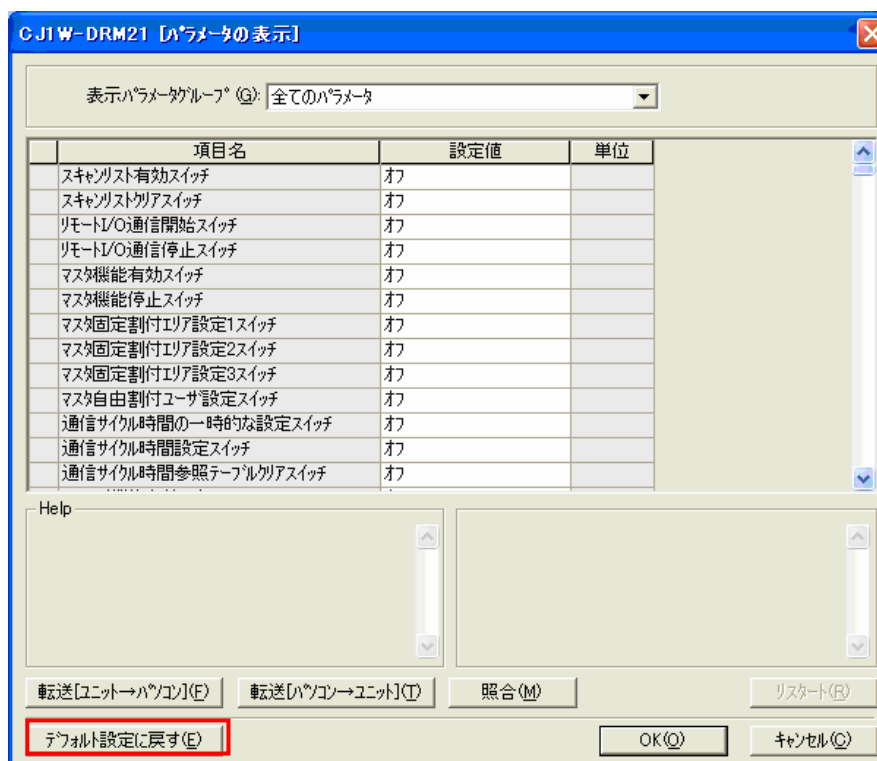

7.2. アイエイアイ製コントローラ

アイエイアイ製コントローラの初期化方法については、「RC 用パソコン対応ソフト (RCM-101-MW / RCM-101-USB)取扱説明書」(MJ0155)の「16.1 パラメータ (工場出荷時) 初期化方法」を参照してください。

8. 改訂履歴

改訂記号	改訂年月日	改訂理由・改訂ページ
A	2011年12月27日	初版
B	2012年8月3日	誤記修正

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載していません。
ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずユーザーズマニュアルをお読みください。

- 本誌に記載の標準価格はあくまで参考であり、確定されたユーザ購入価格を表示したものではありません。本誌に記載の標準価格には消費税が含まれておりません。
- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・鉄道・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機械・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途への使用をご検討の場合は、定格・性能に対し余裕を持った使い方やフェールセーフ等の安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社営業担当者までご相談いただき仕様書等による確認をお願いします。
- 本製品の内、外国為替及び外国貿易法に定める輸出許可、承認対象貨物(又は技術)に該当するものを輸出(又は非居住者に提供)する場合は同法に基づき輸出許可、承認(又は役務取引許可)が必要です。

オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー

●お問い合わせ先

カスタマサポートセンタ



クイック オムロン
0120-919-066

携帯電話・PHSなどではご利用いただけませんので、その場合は下記電話番号へおかけください。

電話 **055-982-5015** (通話料がかかります)

【技術のお問い合わせ時間】

■営業時間: 8:00~21:00 ■営業日: 365日

■上記フリーコール以外のFAシステム機器の技術窓口:

電話 **055-977-6389** (通話料がかかります)

【営業のお問い合わせ時間】

■営業時間: 9:00~12:00/13:00~17:30 (土・日・祝祭日は休業)

■営業日: 土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く

●FAXによるお問い合わせは下記をご利用ください。

カスタマサポートセンタ お客様相談室 FAX 055-982-5051

●その他のお問い合わせ先

納期・価格・修理・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン営業員にご相談ください。

オムロン制御機器の最新情報をご覧ください。

www.fa.omron.co.jp

緊急時のご購入にもご利用ください。

オムロン商品のご寿命は